


Ravnkilde Kraftvarme

Fjernvarmedeklaration 2025

Brændselsfordeling i procent

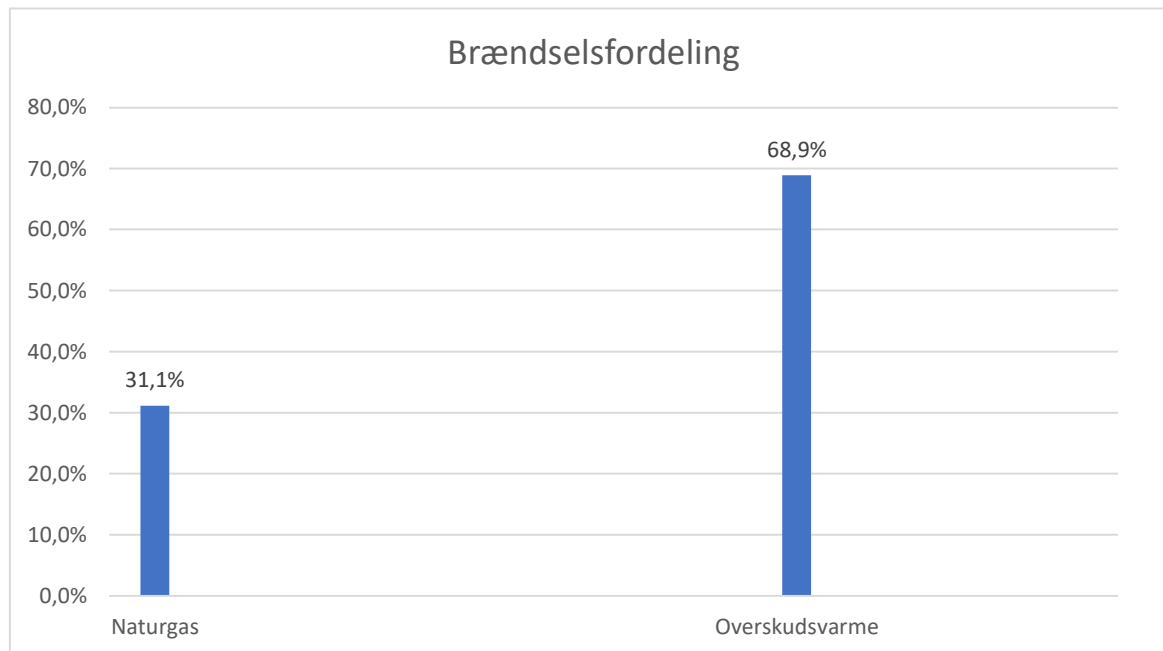

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:

68,9%

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	14,8	kg/GJ	53,3	g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	103,3	g/GJ	371,8	mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,2	g/GJ	0,6	mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	17,4	kg/GJ	62,8	g/kWh
Udledning af SO ₂	0,1	g/GJ	0,5	mg/kWh
Udledning af Nox	30,3	g/GJ	109,1	mg/kWh
Inddata periode: 01.01.2025-31.12.2025				

Kontaktoplysninger:

Selskab	Ravnkilde Kraftvarme
CVR-nr.	17828843
Adresse	Skalborgvej 17, 9610 Nørager
Telefon	20900360
Mail	ardy@ravnkildekraftvarme.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Gul

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ e-udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ e-udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

DK1

